

Código de muestra	734-2026-00018552	Fecha	22/05/2026	Página	1/2
Número de informe analítico	AR-26-L5-018155-01 / 734-2026-00018552				


CONCELLO DE OIA

A la atención de **DEPT. CALIDAD**
 Vista Alegre, s/n
 36794 SANTA MARIA DE OIA
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	734-2026-00018552 / AR-26-L5-018155-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Fecha de recepción :	19/05/2026	Fecha de finalización del análisis :	22/05/2026
Fecha de inicio del análisis :	19/05/2026	Referencia del pedido :	EOL 006-10494-415546
Fecha del pedido :	19/05/2026		
Información de toma de muestra :	250 P estéril tiosulfato, 500 P		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación.

Referencia del cliente	Mavía
Descripción por el cliente	Fuente Carballal

Análisis Físico-Químico		Resultados (incertidumbre)	Pautas
L5010 (*)	L5 Color Método : Método interno MA030015 Color	<3 mg Pt-Co/l	Máx. 15 mgPt-Co/l (RD 3/2023)
L5012	L5 Conductividad Método : Método interno MA030016 Conductividad a 20°C	40 (± 5) µS/cm	Máx. 2500 µS/cm (RD 3/2023)
L5013	L5 Turbidez Método : UNE-EN ISO 7027:2016 Turbidez	3.4 (± 0.7) FNU	Máx. 0.8 FNU (salida ETAP/depósito) 4 FNU (en red) (RD 3/2023)
L5015 (*)	L5 Sabor Método : Método interno MA030068 Sabor	0 Index	Máx. 3 (RD 3/2023)
L5016 (*)	L5 Olor Método : Método interno MA030067 Olor	0 Index	Máx. 3 (RD 3/2023)
L50A5	L5 pH Método : Método interno MA030043 pH	5.6 (± 0.2)	6.5-9.5 (RD 3/2023)

Análisis Microbiológico		Resultados (incertidumbre)	Pautas
ZMHL6	L5 Coliformes totales Método : Orden SCO/778/2009 (Filtración por membrana: CCA Agar) Coliformes totales 37°C	0 ufc/100 ml	Máx. 0 ufc/100ml (RD 3/2 023)
ZMHL7	L5 Escherichia coli Método : Orden SCO/778/2009 (Filtración por membrana: CCA Agar) Escherichia coli 37°C	0 ufc/100 ml	Máx. 0 ufc/100ml (RD 3/2 023)
ZMHL8	L5 Enterococos intestinales Método : ISO 7899-2:2000 (Filtración por membrana: SB) Enterococos intestinales	0 ufc/100 ml	Máx. 0 ufc/100ml (RD 3/2 023)

Eurofins Centro Analítico Miguez y Muinos S.L.U.
 Calle Zaragoza, 6
 36203 Vigo
 ESPAÑA

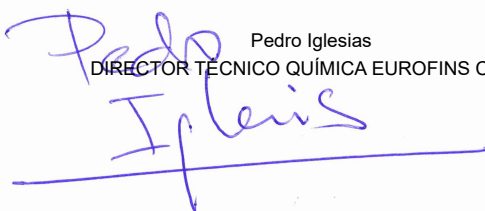
Teléfono 986 40 27 29
 Fax
 sales.vigo@ftib.eurofins.com
 www.eurofins.com

Registro mercantil de Pontevedra,
 Folio 1 del libro 1.338,
 inscripción 1º de la hoja Nº
 PO-10.231
 CIF B36194223



(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	734-2026-00018552	Fecha	22/05/2026	Página	2/2
Número de informe analítico	AR-26-L5-018155-01 / 734-2026-00018552				
Análisis Microbiológico	Resultados (incertidumbre)		Pautas		
ZMHLA L5 Microorganismos cultivables a 22°C	Método : ISO 6222:1999 (Recuento en placa: YEA)				
Microorganismos cultivables 22°C	590	ufc/ml	Máx. 100 ufc/ml	(RD 3/2 023)	

FIRMA	 <p>Pedro Iglesias DIRECTOR TÉCNICO QUÍMICA EUROFINS CMM</p>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Química validado por Pedro Iglesias

Microbiología validado por Natalia Alen

Informe validado electrónicamente por : Pedro Iglesias

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con las dos letras del código L5 se realizan en el laboratorio Eurofins Centro Analítico Miguez y Muinos S.L.U..